



PROVINCIA DI SASSARI  
ARCHIVIO GENERALE  
24 OTT 2016  
ARRIVO

syndial

servizi ambientali

Sito di Porto Torres  
Zona Industriale  
07046 Porto Torres (Sassari)  
Tel. 079509.000 Telefax 079509161  
syndial.com

*fas  
Ca*

↓  
Provincia di Sassari  
Settore Ambiente e Agricoltura  
Piazza D'Italia, 31  
07100 Sassari  
Fax: 079 2069418

ARPAS  
Dipartimento Provinciale di Sassari  
Via Rockefeller, 58/60  
07100 SASSARI  
Fax: 079 2835315

Regione Autonoma della Sardegna  
Assessorato difesa Ambiente  
Servizio S.A.V.I.  
Via Roma, 80  
091123 Cagliari  
Fax: 070 6067578

Comune di Porto Torres  
Assessorato all'Ambiente  
Piazza Garibaldi, 16  
07046 Porto Torres  
Fax: 079 5008707

PROVINCIA DI SASSARI



UFFICIO PROTOCOLLO  
Nr. 0037349 Data 24/10/2016  
Tit. 09.02 Arrivo

**Oggetto: AIA n°1 del 24/10/2011 – Titolo I – Attività Trattamento Acqua di Falda  
Art. 4, comma 4 e Art. 7, comma 5 e Aggiornamento AIA n°1 del 13/06/2014  
- Titolo I bis – Attività di Trattamento Acqua di Falda (modulo TAF4)  
Art. 3bis, comma 4 e Art. 6bis, comma 3.  
- Titolo I ter – Attività tecnicamente connessa (impianto modulare acqua demi)  
Art. 2ter, comma 5.**

**Trasmissione Rapporti di prova:**

- autocontrolli emissioni convogliate di tipo continuo in atmosfera
- autocontrolli in Acqua TAF 1-2-3-4
- autocontrolli scarico parziale denominato S-rigetto

**Mese di Settembre 2016**

Con riferimento all'oggetto, si comunicano i risultati analitici del monitoraggio effettuato sull'emissione in atmosfera dei moduli TAF (E1TAF1, E1TAF2, E1TAF3, E1TAF4), sulle acque in ingresso ai quattro moduli TAF e su quelle in uscita da ciascun modulo, e sulle acque di scarico dell'impianto modulare di produzione di acqua demineralizzata.



Porto Torres, 20/10/2016  
Prot. SY\_PT\_TAF/2016/055/lz  
Pag. 1 di 3

Syndial S.p.A.

Piazza Boldrini, 1 - 20097 San Donato Mil.se (MI)  
Capitale sociale euro 422.269.480,70 i.v.  
Codice fiscale, P.IVA e Registro delle Imprese di Milano n° 09702540155  
R.E.A. n° 1309478  
Società soggetta all'attività di direzione  
e coordinamento dell'ENI S.p.A.




I rapporti di prova vengono presentati sia in formato PDF che in formato elettronico elaborabile (XLS).

Nella tabella sottostante sono riportate le date in cui sono stati sostituiti i filtri a carboni attivi lato acqua. Nel TAF1 e TAF2 sono installati 3 filtri a carboni attivi, 2 dei quali in esercizio in serie ed uno in standby; nel TAF3 sono installate 4 coppie di filtri in parallelo di cui 2 coppie in esercizio (ogni coppia in serie) e 2 coppie in standby; mentre nel TAF4 sono installati 2 filtri di cui uno in servizio.

Data Autocampionamento	Impianto	Sigla 1° filtro in esercizio	Data messa in esercizio	Sigla 2° filtro in esercizio	Data messa in esercizio
08/09/16 h 9	TAF1	D1004 B	13/06/16 h 18	D1004 A	18/07/16 h 18
	TAF2	D2004 A	16/08/16 h 22	D2004 C	07/09/16 h 16
	TAF3	D3007 A	24/05/16 h 12	D3007 B	24/05/16 h 12
		D3007 I	24/05/16 h 12	D3007 L	24/05/16 h 12
	TAF4	FCA/4602	07/08/16 h 16	---	---
22/09/16 h 9	TAF1	D1004 B	13/06/16 h 18	D1004 A	18/07/16 h 18
	TAF2	D2004 A	16/08/16 h 22	D2004 C	07/09/16 h 16
	TAF3	D3007 C	15/09/16 h 13	D3007 D	15/09/16 h 13
		D3007 G	15/09/16 h 13	D3007 H	15/09/16 h 13
	TAF4	FCA/4602n	21/09/16 h 10	---	---

Nella tabella sotto riportata vengono indicate le condizioni di esercizio dell'impianto acqua demineralizzata al momento del campionamento, così come richiesto nella comunicazione della Provincia di Sassari del 5/02/15 Prot. 3925.

Data Autocampionamento	Acqua da TAF inviata all'impianto Demi mc/h	Acqua usi industriali utilizzata nella produzione di acqua Demi mc/h	S-Rigetto mc/h	Acqua demineralizzata prodotta mc/h
08/09/16	148.8	32.9	65.2	107.4
22/09/16	157.3	31.3	63.8	117.0

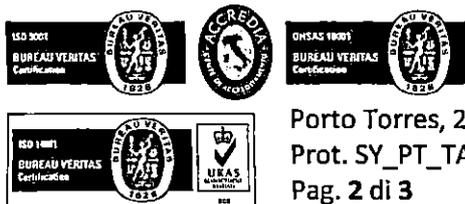



syndial  
servizi ambientali

Nel mese di **Settembre '16** sono stati prodotti **77784 mc** di acqua demineralizzata ed utilizzati **18715 mc** di acqua usi industriali.


Si comunica che i campionamenti delle acque sono stati effettuati secondo quanto prescritto nel capitolo Emissioni in acqua, dell'AIA in oggetto, ricorrendo ad un campionamento medio composito nell'arco delle tre ore.

Allegati:

- CD con rapporti di prova Settembre '16.

Distinti saluti

Syndial Spa  
Sito di Porto Torres  
Responsabile TAF Sardegna  
Mario Zappini

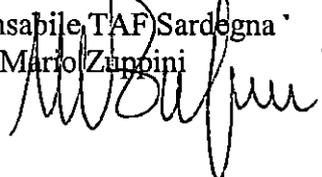

Porto Torres, 20/10/2016  
Prot. SY\_PT\_TAF/2016/055/lz  
Pag. 3 di 3